


Istniejący słup oświetleniowy w ciągu
DK22 - oświetlenie Gminy Słońsk.
Przyłączenie wg wytycznych Inwestora



LEGENDA:

- - istniejąca linia napowietrzna,
- - istniejący słup z oprawą oświetleniową,
- - projektowana linia kablowa YAKY 4x16 mm²+ FeZn 100 mm²,
- - projektowany słup z oprawą oświetleniową,
- 9 m
13 m - długość kabla (trasowa/montażowa)

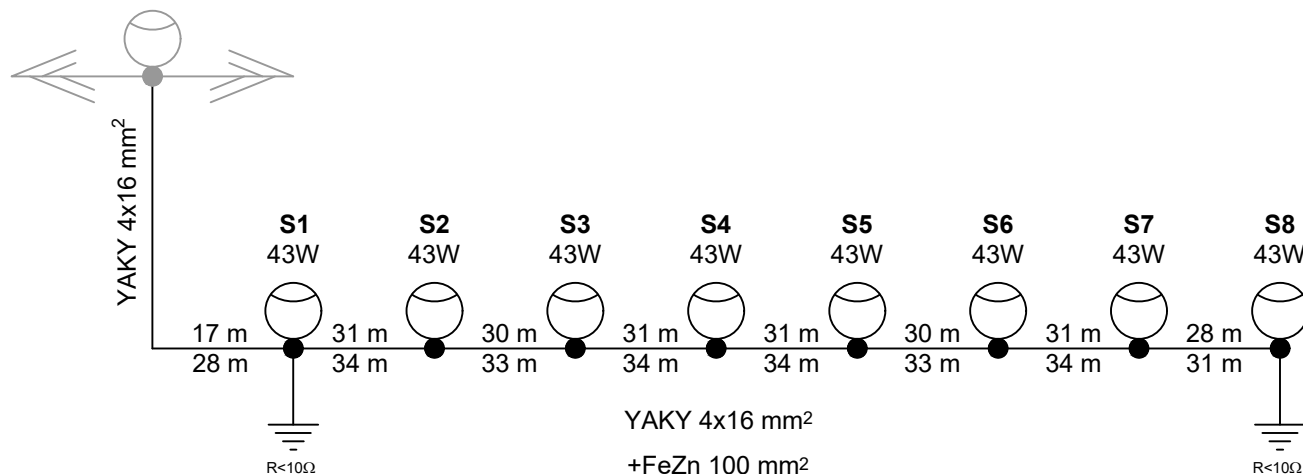

ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin,
NIP: 594-150-94-54,
tel. kom. 660 770 709,
e-mail: biuro@via-projekt.pl

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Słońsku		
Adres inwestycji:	Dz. ewid. 1206 ob. Słońsk		
Temat:	Schemat ideowy sieci oświetleniowej		skala -
Branża: elektryczna	Data opracowania: wrzesień 2020r.		Podpis
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Majchrowski	upr. 146/Sz/85	
Opracował:	mgr inż. Hubert Majchrowski	-	
Rysunek nr E2	Arkusz 1/1		